



Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto

Pelastussuunnitelma

Kuhmon Mobilistit ry
**HARRASTUSAJONEUVO- JA
ROMPEMYYN TITAPAHTUMA
2025**

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuuta ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Harrastusajoneuvo- ja rompemyyntitapahtuma
Tapahtuman ajankohta:	Perjantai 18.7.2025 klo 12-18 Lauantai 19.7.2025 klo 9-18 Sunnuntai 20.7.2025 klo 9-15
Tapahtumapaikka:	Kuhmon Urheilukeskus, Martinpolku 4, 88900 Kuhmo
Tapahtuman järjestäjä:	Kuhmon Mobilistit ry 2331420-5 Leipurintie 23, 88900 Kuhmo
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:	Kyllönen Markus, p. 0400-278532 Raplatie 4 as 3, 88900 Kuhmo
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:	Kärkkäinen Kari, p. 0400-716753 Peuranpolku 9 C 22, 88900 Kuhmo
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	5-7 kpl järjestyksenvälvojiä alueella kiertelemässä, 10-14 kpl pysäköinninohjaajia parkkipaikoilla ja näyttelyyn tulevia autoja ohjaamassa, 2 kpl ensiapuhenkilöstöä ensiapupisteellä ja kiertelemässä. Ensiapupiste merkitään asianomaisin merkein. Järjestäjillä on yhtenäinen ja näkyvä huomioasu, josta heidät on helppo tunnistaa.
Kohderyhmä:	Tapahtuma on suunnattu ihan kaikille tapahtumasta kiinnostuneille.
Tapahtuman kuvaus:	Harrasteajoneuvojen esittely, rompemyynti, tuotteiden myynti, ruoan myynti.
Arvio henkilömäärästä:	Yleisöarvio kerralla paikalla olevista: perjantaina 300, lauantaina 500, sunnuntaina 200. Henkilökuntaa 30, esiintyjiä 2 ja rompemyyjiä 90 joka päivä.
Tapahtuman erityispiirteet:	Nestekaasua käytetään ohjeiden mukaan ruoan valmistuksessa myyntiin ja myyjiä yöpyy ja majoittuu asuntoautoissa- ja vaunuissa alueella. Hevonen esillä perjantaina.
Tapahtumapaikan erityispiirteet:	Alue on aidattu tilapäisillä aitaelementeillä.

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVAL- LISUUSJÄRJESTELYT

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedos-
tettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista
havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä ohjeet toimin-
taan riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava nämä asiat. Tapah-
tuman henkilökunta on myös koulutettu ennaltaehkäiseviin järjestelyihin, varautumisjärjestelyihin ja toimintaohjeisiin
vaaran tai riskin toteutuessa. Vastuut on jaettu selkeästi kunkin riskin osalta. Vaaran tai riskin toteutuessa seurauksia
voivat olla esimerkiksi tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot tai irtaimistovahin-
got.

Vaara/riski	Tapaturmat ja sairaskohtaukset
Syyt	- Kompastuminen, kaatuminen tai liukastuminen tapahtuma-alueen maaston epäta- saisuudesta johtuen - Tilapäisen rakenteen, lähinnä teltan, kaatuminen tai tuulen mukaan lähteminen - Viallinen sähkölaite tai -johto - Nestekaasu - Liikenne - Lämmin ilma - Häiriökäyttäytyminen, väentungos, ruokamyrkytys
Ennaltaeh- käisevät järjes- telyt ja varau- tuminen	- Huomioidaan ja puututaan maaston ja rakenteiden liukkauteen ja epätasaisuuteen. Merkitään suurimmat kuopat varoitusnauhoin. - Muistutetaan telttojen pystyttäjiä niiden asianmukaisesta ankkuroinnista ja painojen käytöstä. - Suojataan kulkureiteillä olevat johdot kaapelikouruilla tai kumimatoilla. Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. - Nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta. Muis- tutetaan sammuttimien ja sammutuspeitteiden tarpeellisuudesta sekä 1m letkusta. - Tapahtumaan varataan riittävästi liikenteenohjaajia. - Varmistetaan, että henkilökunnalle ja asiakkaille on tarjolla vettä. - Tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan ennaltaehkäisevästi. - Varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä. Ensiapupiste sijoitetaan näkyvästi ja pisteelle varataan riittävästi ensiapuvälineistöä. - Varataan riittävästi järjestyksenvälvojiä paikalle.
Vastuut	Ensiapuhenkilöstö ja järjestyksenvälvojat

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	- Viallinen sähkölaite tai -johto - Tupakointi - Ilkivalta - Nestekaasu
Ennaltaeh- käisevät järjes- telyt ja varau- tuminen	- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja. Sähkölaitteet suojataan sateelta ja kosteudelta. Vialliset sähkölaitteet tai -johdot poistetaan käy- töstä. - Sallitaan tupakointi vain merkityllä alueella, aidatun alueen ulkopuolella. Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun sekä muiden (palo)vaarallisten kemikaalien käyttö- ja säilytyspaikkojen läheisyydessä. Varataan tupakointialueelle palamatto- masta materiaalista valmistetut tuhkakupit ja niiden tyhjennysastiat. - Varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaa- lia. Varmistetaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä. - Rakennuksen ulkoseinustalla ei säilytetä palavaa materiaalia. - Pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavina. - Pidetään pelastustiet esteettöminä. - Varataan riittävästi alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskalusto merkitään ja si- joitetaan asianmukaisesti.
Vastuut	Turvallisuusvastaava, järjestyksenvälvojat

Vaara/riski	Sääolosuhde
Syyt	- Poikkeuksellisen lämmin ilma - Kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Seurataan sääolosuhteita ja tiedotuksia ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Reagoidaan tilanteisiin ennaltaehkäisevästi. Perutaan tai keskeytetään tapahtuma tarvittaessa. - Varmistetaan, että henkilökunnalle ja asiakkaille on tarjolla vettä. - Kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin. Tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana. Vaaditaan suurista tilapäisistä rakenteista pystytystodistukset. Tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan tuulen ylittäessä tietyt rajat. - Suositetaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja.
Vastuut	Näyttelyvastaava

Vaara/riski	Väentungos
Syyt	- Tapahtumaan kohdistuva suuri kiinnostus - Yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri ihmismäärä - Tapahtuma-alueelle otetaan liikaa ihmisiä - Poistumisreittien puutteellisuus - Tapahtuma-alueen huono aluesuunnittelu - Aggressiivinen henkilö, uhkaus - Yleisön ohjeistuksen ja opastuksen puute
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Tarvittaessa alueelle pääsy rajoitetaan. Varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä aita ja sulkunauhaa alueen sulkua ja kulun rajoittamista varten. - Suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti ja merkitään ne näkyvästi. Poistumisreitit pidetään esteettöminä ja helposti avattavina. - Varataan kattava äänentoistojärjestelmä, joilla yleisöä voidaan tarvittaessa opastaa.
Vastuut	Turvallisuusvastaava ja näyttelyvastaava

Vaara/riski	Häiriökäyttäytyminen
Syyt	- Aggressiivinen tai päihtynyt asiakas - Tapahtuman huonot järjestelyt (esimerkiksi jonottaminen, huono aluesuunnittelu) - Tapahtuman tuottama pettymys - Mielenilmaus
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Suoritetaan tapahtuma-alueella jatkuvaa valvontaa. - Varataan riittävästi henkilökuntaa ja järjestyksenvainjoja. - Ohjeistetaan ennakoon henkilökunta ja talkoolaiset toimimaan eri tilanteissa. - Tarvittaessa soitetaan Poliisille.
Vastuut	Turvallisuusvastaava

Vaara/riski	Öljyvahinko
Syyt	- öljyvuoto näyttelyautoista
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	- Kutterinpurua öljyn imeyttämiseen
Vastuut	Näyttelyvastaava

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	7 kpl järjestäjän toimesta, lisäksi ruokakojuilla omat, majoittujilla omat ja käytössä on myös jäähallin ja urheilukeskuksen sammutuskalusto
Nestesammutin (6 l)	-
Vaahtosammutin (6 l)	-
Hiilidioksidisammutin (co ₂ , 5 kg)	-
Pikapaloposti	-
Sammutuspeite	Ruokakojuilla omat
Muu, mikä?	-

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Opasteiden näkyvyyden osalta on otettu huomioon tilapäiset rakenteet ja sisusteet. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

Ensiapujärjestelyt

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Ensiavun vastuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

ENSIAPUPUHELIN:	041 – 365 1911 MUKANA AINA VASTAAVALLA!
Ensiapu PERJANTAI	Anni Ohtonen SH, Ulla Tervo EA1 klo 12-15 Mirella Huotari EH, Kaisa Kärnä LH klo 15-18
Ensiapu LAUANTAI	Suvi Huotari SH, Tuija Kinnunen SH klo 9-12 Päivi Töyrylä SH, Minttu Sarkkinen HÄTÄEA klo 12-15 Minna Sirviö LH, Elina Kyllönen LH klo 15-18
Ensiapu SUNNUNTAI	Jaana Komulainen LH, Anna-Liisa Kilpeläinen SH klo 9-12 Anneli Kinnunen SH, Helena Piirainen SH klo 12-15
Ensiapumateriaali	Kattava ensiapulaukku

EH= ENSIHOITAJA, SH=SAIRAANHOITAJA, LH=LÄHIHOITAJA, EA1/EA2/HÄTÄEA = EAKURSSI SUORITETTU JA VOIMASSA

Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään (<i>raksita oikea ruutu tai ruudut</i>)	Ulkotiloissa	Sisätiloissa
	x	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä	500	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	30+90	
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä:	620	

Tapahtumatilan, yleisöteltan tai muun vastaavan rakennelman rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään.

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitoksen opastamisen osalta vastuut on jaettu selkeästi.

Tapahtuma-alue sijaitsee Kuhmon keskustassa, urheilukeskuksen alueella. Isoimmilta pääkaduilta on opasteet parkkipaikoille ja paikalla on liikenteenohjaajia ohjaamassa pysäköintiä ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Pelastustiet pidetään avoimena ja tarvittavan leveinä. Näyttelyyn tulevat autot ohjataan järjestäjän toimesta paikoilleen. Pohjakarttaan on merkitty parkkipaikat, ajoreitit, lipunmyyntipaikat ja pelastustiet. Tapahtuman henkilökunta on koulutettu opastamaan pelastuslaitos onnettomuuspaikalle onnettomuuden sattuessa.

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty valaistuin tai jälkivalaisevin poistumisopastein.

Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö, henkilökunta, esiintyjät, oheispalveluiden tuottajat, kilpailijat jne.) vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on **4000 mm**. Tapahtuma-alueen poistumisreittien yhteenlaskettu toteutunut leveys on **15000 mm**.

Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. Tarvittaessa alueen rajaamiseen pystytetty tilapäinen aita on mahdollista nopeastikin purkaa pois tieltä.

Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt

Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortuminen sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen.

Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistumaan pois päin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa tai megafoneja.

Tapahtuma keskeytetään joko hetkellisesti tai kokonaan, mikäli paikalla on häiriökäyttäytymistä, laaja tulipalo, sään aiheuttama tilanne tai muu vastaava uhkaava tilanne. Keskeytyksestä ilmoitetaan viranomaisen tai järjestäjän toimesta kuulutusten muodossa, mikäli se on vain mahdollista. Evakuointi tapahtuu henkilökunnan opastuksen mukaan poistumisreittien kautta. Tilapäiset aitarakenteet on helppo purkaa tarvittaessa hyvin nopeastikin, jolloin poistumisreitit laajenevat.

Tilapäiset rakenteet

Tilapäinen rakenne	Määrä (kpl)	Koko
Teltat omat	3kpl	1 kpl 4x8m myyntiteltilta, 2kpl 3x3m lipunmyynnissä
Teltat muiden	n. 50kpl	Eri kokoisia telttoja, osassa ruokailua myynnin lisäksi
Muuta		Osa muiden teltoista pystytetään lähemmäs kuin 4m tai jopa kiinni rakennuksiin, jotta saadaan ne tukevammin kiinnitettyä, eikä tuuli ota niihin niin voimakkaasti. Mikäli teltilta on lähempänä kuin 4m rakennuksesta, tulee siellä olla koko ajan henkilökunta paikalla, teltilta ei saa olla tyhjillään. Asiasta informoidaan teltan omistajia.

Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset.
- Kulkureiteillä ja poistumisreiteillä olevat johdot on suojattu kumimatoilla tai upottamalla maahan. Sähkö- ja muut johtovedot eivät saa haitata tai aiheuttaa vaaraa tapahtuma-alueen ulkopuolella kävely- tai pyöräliikenteelle.
- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet on eristetty maasta sekä suojattu sateelta ja kosteudelta.

Kiinteitä sähköasennuksia ei ole, sähköä kuljetetaan irrallisilla ulkokäyttöön soveltuvilla roikilla. Roikat suojataan kumimatoilla ja liitokset suojataan muovisäkein.

Vaaralliset kemikaalit

Yleisötapahtumissa vaarallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi tyypillisesti käytössä olevat nestekaasu ja aggregaattien polttonesteet.

Nestekaasun käyttötarkoitus:

Ruoanlaitto/lämmitys	x
Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys	-
Pyrotekniset tehosteet	-
Muu, mikä?	-

Nestekaasun osalta noudatetaan **yllä olevien lisäksi** seuraavaa:

- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttölaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.

Nestekaasua käyttävät myyjät ruoanlaitossa, heille annetaan tapahtuman alkaessa ohjeet kaasupullojen oikeanlaisesta käytöstä yllä olevan listan mukaan, lisäpulloja ei varastoida alueella.

4. HENKILÖKUNNAN SEKÄ YLEISÖN PEREHDYTYS JA OHJEISTUS

Henkilökunnan perehdytys ja ohjeistus:

Henkilökunnalle pidetään ennen tapahtuman alkua alkupalaveri, jossa käydään läpi pelastussuunnitelma. Jokainen henkilökunnan jäsen allekirjoittaa pelastussuunnitelman lopussa olevalle listalle. Pelastussuunnitelma laitetaan myös yhdistyksen nettisivuille kaikkien nähtäväksi. www.kuhmonmobilistit.fi

Yleisön ohjeistus ja opastus:

Pelastussuunnitelma laitetaan yhdistyksen nettisivuille kaikkien nähtäväksi ja kopio siitä ripustetaan ensiapupisteelle. www.kuhmonmobilistit.fi

Henkilökunnalle annettavat ohjeet

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman järjestäjälle numeroon 0400-278532. Ota yhteys tapahtuman turvallisuuspäällikköön/järjestäjään myös, jos havaitset ennaltaehkäisevien tai varautumiseen liittyvien järjestelyiden osalta puutteita. Ennaltaehkäisyyn ja varautumisen keinot on kuvattu suunnitelman osiossa kaksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja, kuten kulureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta. Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueen poistumisreittien ja pelastusteiden esteettömyyttä. Havaitessasi puutteen, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
3. Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota tavaroiden säilytykseen. Estä yleisön pääsy kosketuksiin nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien kanssa. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.
4. Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
5. Varmista, että olet tietoinen vastuualueesi maksimihenkilömäärästä. Tarkkaile alueen henkilömäärää ja rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä. Mikäli havaitset ruuhkautumista, puutu tilanteeseen ennaltaehkäisevästi. Huolehdi myös omalta osaltasi yleisön ohjauksesta ja opastuksesta.
6. Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: **Urheilukeskus, Martinpolku 4, Kuhmo.**
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUIEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE

Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

1. **Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 041 – 365 1911.** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

2. **Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

3. **Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

➔ **Hengitys on normaalia.**

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

➔ **Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.**

Aloita elvytys.

4. **Aloita paineluelvytys.**

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. **Puhalla 2 kertaa.**

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. **Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta)

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman järjestäjälle numeroon 0400-278532 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman järjestäjälle numeroon 0400-278532 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltää vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakenteiden, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
3. Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä. Ohjeet: 0442014756.
4. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
5. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen löytyy myös Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta

<http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset>.

Väentungostilanteessa

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman järjestäjälle numeroon 0400-278532 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittamaan yleisöä.
2. Ohjaa yleisöä pois päin väentungoksesta.
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakointiin.
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjaa yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.

Häiriökäyttäytymistilanteessa


Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon 0400-716753 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myönteisesti häntä.
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.
6. Älä käänny uhkaavalle henkilölle selkääsi.
7. Pyri rauhoittamaan tilanne.

5. LIITTEET

Pohjakartta	x
Tarkistuslista	x
Lista järjestyksenvalvojista ja liikenteenohjaajista	x

POHJAKARTTA

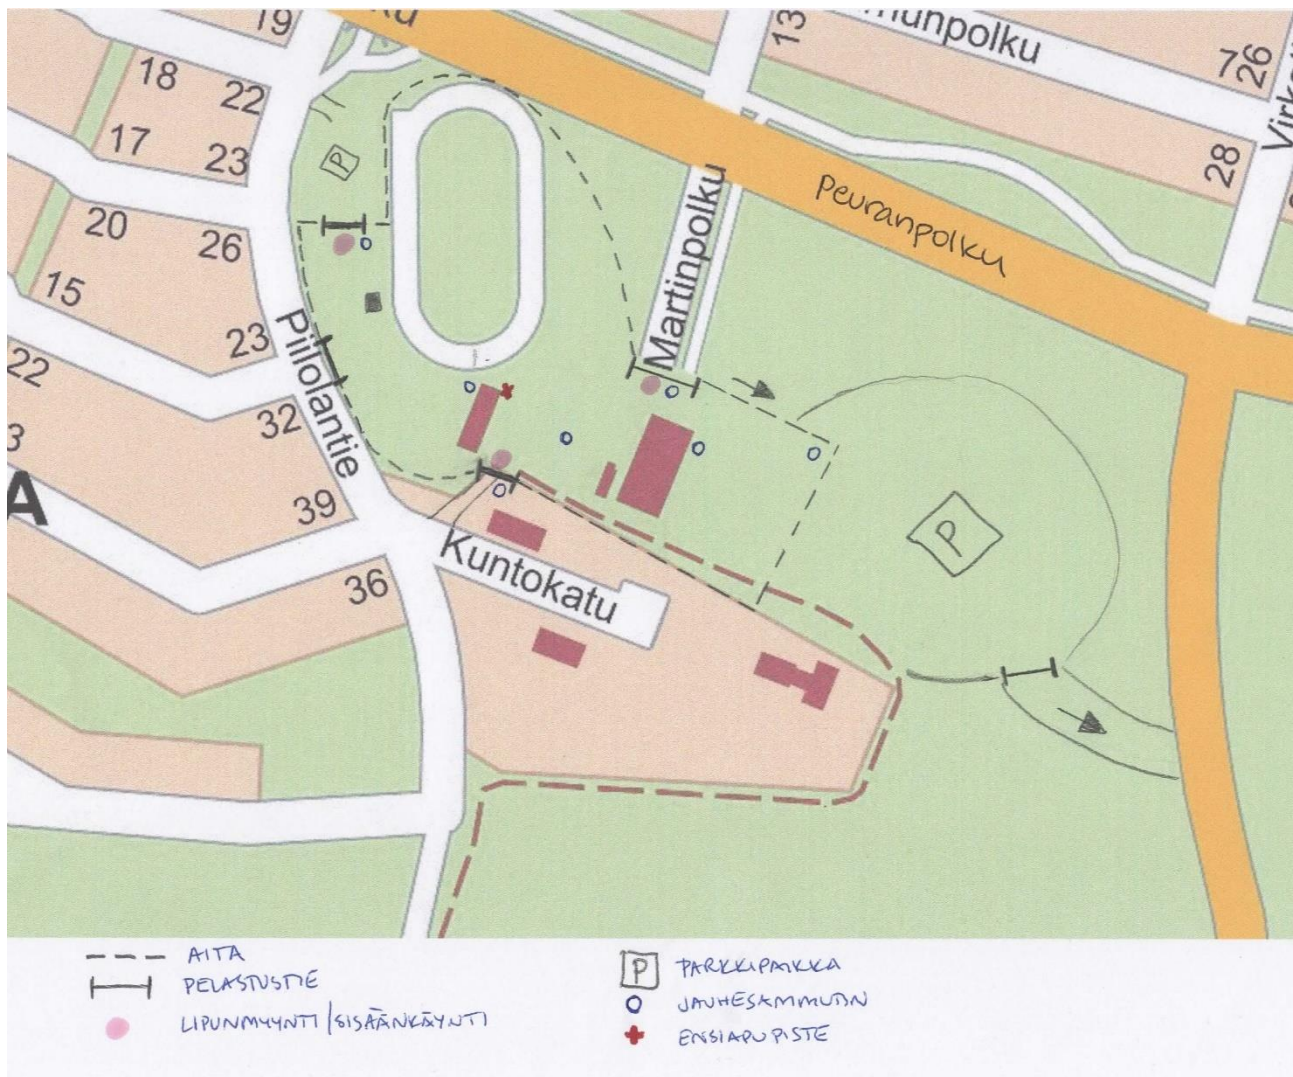

TARKISTUSLISTA

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.			
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tukes, ympäristön- ja terveysuojeluviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja viranomaisluvut on hankittu.			
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.			
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.			
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.			
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia ei kiilata auki.		x	
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.			
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.			
Käytettävät sisusteet ovat paloturvallisia.		x	
Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.			
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.			
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			
Energiajakelun katkoksiin on varauduttu.			
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen esitystä.		x	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua käyttöä.		x	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		x	
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoituksen alkamista.			
Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			
Automaattiselle paloilmoittimelle on tehty tarvittavat irtikytkenät ja korvaava palovartiointi on järjestetty.		x	
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty ennaltaehkäisyyn ja varautumisen järjestelyihin.			
Henkilökunta on perehdytetty toimintaohjeisiin mahdollisessa onnettomuustilanteessa.			
Yleisön ohjeistuksesta ja opastamisesta on huolehdittu.			

Järjestyksenvalvojat:

Kari Kärkkäinen	TU/2024/3223
Juhani Korhonen	TU/2025/4104
Hannu Hirvonen	TU/2025/3515
Kerttu Hirvonen	TU/2025/3514
Jouko Miettinen	TU/2024/3458
Erkki Niskanen	TU/2024/7741
Maarit Hietanen	TU/2025/5854
Markus Kyllönen Jr	TU/2025/9143
Jouko Mähönen	TU/2024/10009

Järjestyksenvalvojen vastaava / Turvallisuusvastaava

Lisäjärjestyksenvalvojat:

Ilmo Komulainen
Markus Kyllönen
Tanja Kinnunen

Liikenteenohjaajat:

Ilmo Komulainen	Liikenteenohjauksen vastaava
Antero Ohtonen	
Unto Ohtonen	
Oiva Jauhonen	
Urpo Huotari	
Veikko Sorjonen	
Tero Pulkkinen	
Risto Pulkkinen	
Jukka Väisänen	
Ilkka Kyllönen	
Jaakko Mikkonen	
Tanja Mikkonen	
Pertti Huotari	
Tero Pikkarainen	
Tuomas Jauhonen	
Risto Heikkinen	
Pekka Kilpeläinen	
Tanja Mähönen	
Elviira Uusitalo	
Jussi Määttä	
Petra Määttä	
Annu Tolonen	
Marko Tolonen	
Ismo Romppainen	

Henkilökunnan allekirjoitukset:

[illegible]

[illegible]

[illegible]